


POZZETTO DI ISPEZIONE



LINEE DI DISTRIBUZIONE TELECOM

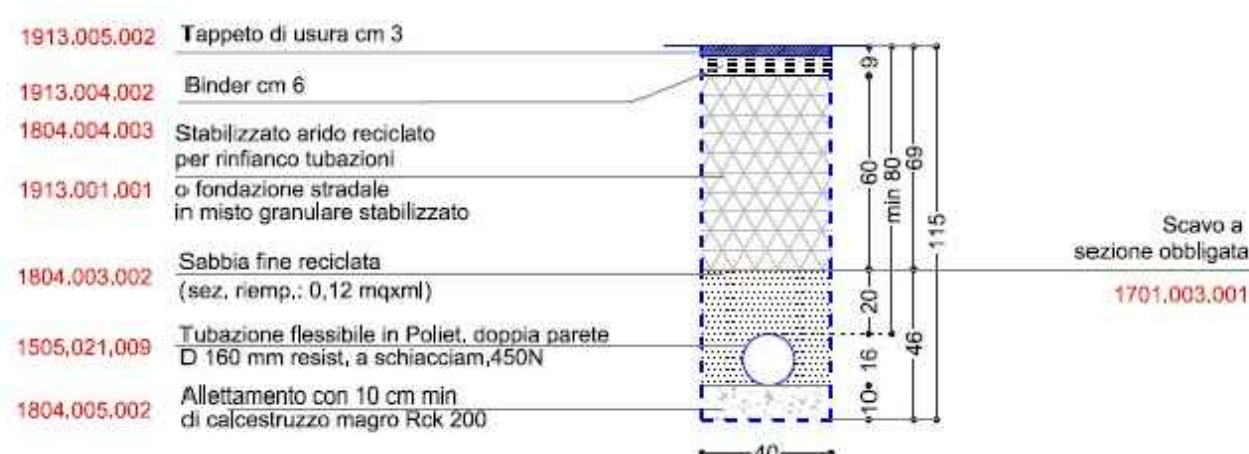

PROVINCIA DI ANCONA

ISTANZA DI VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO DEL COMPARTO "E"
INCLUSO NEL P.P. PARCO DELLA CESANELLA IN OTTEMPERANZA
ALLA VARIANTE AL P.P. APPROVATA CON D.G.M. 122/2024, SITO IN
VIA E. MATTEI - VIA GUERCINO PER CONTO DELLA DITTA DELTA CO-
STRUZIONI S.R.L. CON SEDE A SENIGALLIA IN VIA L. LA MARCA N° 8.

APPROV.NE PROGETTO ESECUTIVO : Det. Dir. n° 1164 del 26/11/2020
CONVENZIONE : Not. Campodonico Rep. 12309/9645 del 19/10/2021

PRIMO STRALCIO URBANIZZAZIONE PRIMARIA APPROVATO CON :

P. D. C. n° P/2021/93 del 22/10/2021
P. D. C. n° P/2024/59 del 02/07/2024 - VARIANTE IN C. D'OPERA
P. D. C. n° P/2024/84 del 10/10/2024 - VARIANTE IN C. D'OPERA

URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SECONDO STRALCIO



Studio Tecnico Associato
TOP SYSTEM
Via C. Colombo n.5
60010 Castelleone di Suasa (AN)
Tel. 071 966036 - topsystem@tin.it
Partita I.V.A. 01261980427

via C. Colombo n°5
Tel. 071/966036
60010 Castelleone di S. (AN)
P.I. 01261980427

Studio Tecnico Associato

"TOP SYSTEM"

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE

ELABORATO RETE TELECOM

COMMITTENTE DELTA COSTRUZIONI S.R.L.

PROGETTISTA Geom. PERSI MAURO

SCALA 1-500 s.d.i. DATA MARZO 2026 ARCHIVIO

A termine di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza autorizzazione scritta. La committenza è informata dal progettista circa il trattamento dei dati personali in conformità alla legge 675/96 e ne autorizza lo stesso all'uso per i soli scopi correlati alla progettazione, con la sottoscrizione del progetto medesimo.

LEGENDA

TELEFONO

Canalizzazione interrata telefono

Linea telefonica esistente

Prescrizioni


Simboli a tratto	
	Pozzetto 60x60
	Pozzetto 60x120
	Tubo Ø mm 160
	Nicchia a muro per armadietto Telecom Dim.cm 45x32 prof. 19

 Nicchia per armadietto
h=50 cm; L=40cm; P=15 cm

 Pozzetto 40x40

 Tubo $\varnothing$ mm 63

Nota:
Profondità del cavo:
cm 60 su marciapiede
cm 80 se su carreggiata
cm 100 negli attraversamenti stradali
Il tubo deve essere sempre protetto
con bauletto in calcestruzzo di 10 cm
di spessore
I pozzetti devono essere posati solo
su marciapiede o a bordo strada.
Non devono mai trovarsi al centro di
accessoripedonali o carrabili ed inoltre
non devono trovarsi al centro di corsie
stradali o nell'area di manovra di incroci.

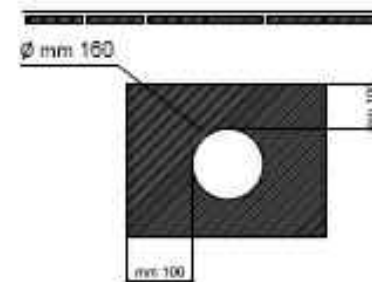

SUPERFICIE COMPARTO "E" - Mq. 20.112,74

URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATA
CON IL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

